



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT22-017261K
2. 의뢰자
 - 업체명 : (주)대보세라믹스
 - 주소 : 전라북도 순창군 풍산면 풍산로 94-27
3. 시험기간 : 2022년 02월 14일 ~ 2022년 03월 17일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 자기질 바닥타일 [300×600]
6. 시험방법
 - (1) KS L 1001 : 2020

확인	작성 자 성 명	현재영	현재영	기술책임자 성 명	김정아	
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						




2022년 03월 17일

한국건설생활환경시험연구원



원본대조필

결과문의 : 61011 광주광역시 북구 첨단과기로208번길 17-22 (오룡동) ☎ (062)717-6116

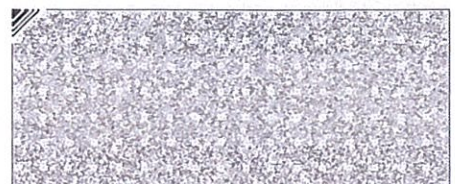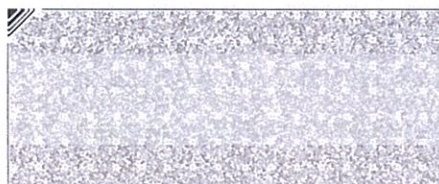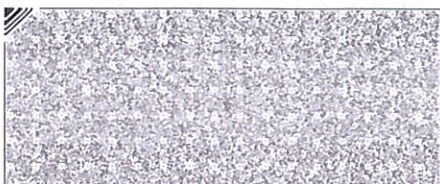

시험성적서

성적서번호 : CT22-017261K

7. 시험결과

1) 자기질 바닥타일 [300×600]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
겉모양 - 한 개 타일에서의 결정	-	(1)	이상없음	-	A
치수 - 길이	mm	(1)	601.0		
치수 - 너비	mm	(1)	300.0		
치수 - 두께	mm	(1)	9.9		
뒤틀림 - 대각선 1	-	(1)	불록		
뒤틀림 - 대각선 1	mm	(1)	0.7		
뒤틀림 - 대각선 2	-	(1)	불록		
뒤틀림 - 대각선 2	mm	(1)	0.7		
옆면 뒤틀림	mm	(1)	0.1		
치수의 불규칙도 - 긴 변 치수차	mm	(1)	0.1		
치수의 불규칙도 - 짧은 변 치수차	mm	(1)	0.0		
흡수율	%	(1)	2.9		
내마모성	g	(1)	0.02		
꺾임강도	N/cm	(1)	165		
내약품성 - 내산성	-	(1)	이상없음		
내약품성 - 내알칼리성	-	(1)	이상없음		
내균열성	-	(1)	이상없음		B

* 내균열성 시험 항목은 한국화학융합시험연구원(성적서번호 : TAK-2022-024890)에 의뢰한 시험 결과임.

※ 시험장소

A : 광주광역시 북구 첨단과기로208번길 17-22 (오룡동)

B : 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

----- 끝 -----

원본대조필

